

INSTALACIÓN BÁSICA PARA VIDEOPORTERO PLC CON 2 CABLES

1 - Secciones de cable recomendadas para el uso en instalaciones de videoportero PLC de 2 hilos:

Cable de entrada:

Cable trenzado de 0,75 mm² para 100m máximo


Cable trenzado de 1,0 mm² para 150m máximo

Cable trenzado de 1,5 mm² para 200m máximo

Cable de alimentación:


Cable trenzado de 1,0 mm² para 50m máximo

2 - Instalación básica para 1 vivienda con 1 monitor:

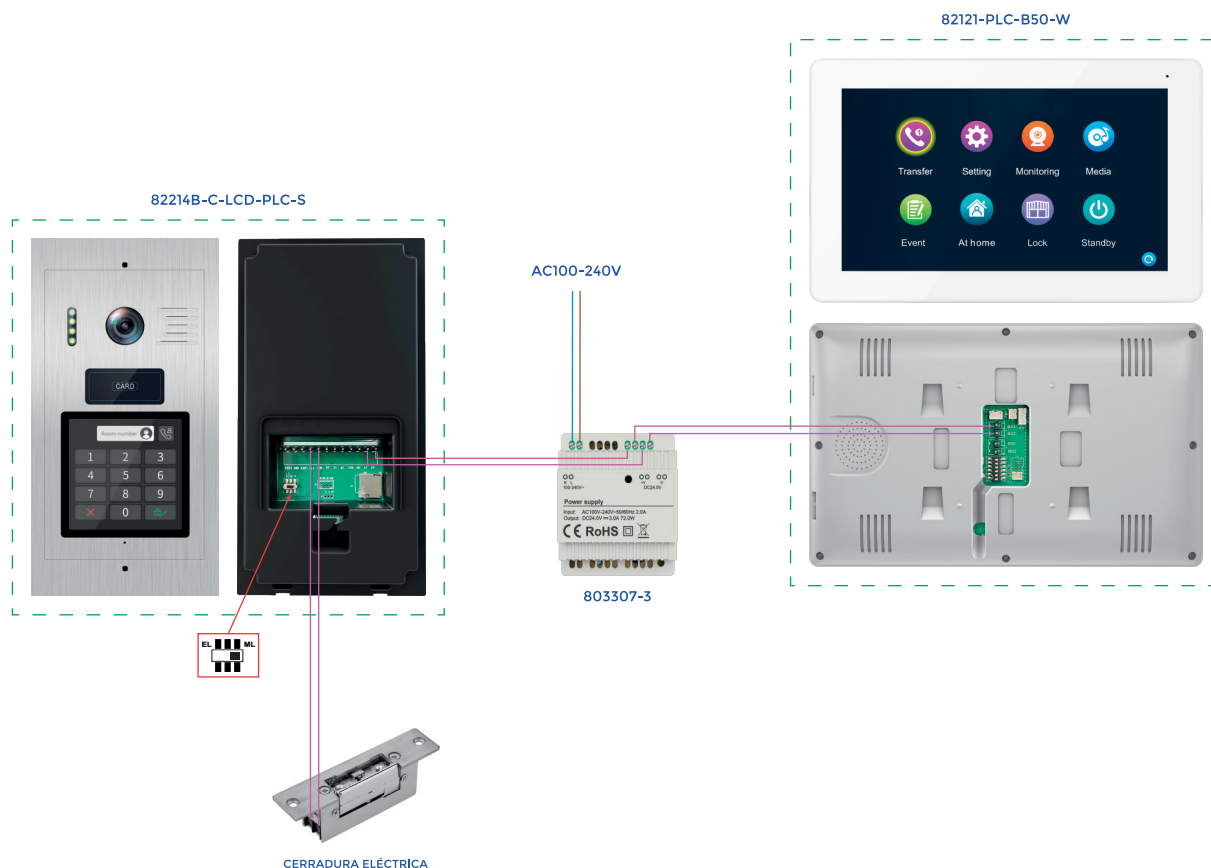




3 - Instalación básica para 1 vivienda con 2 monitores:

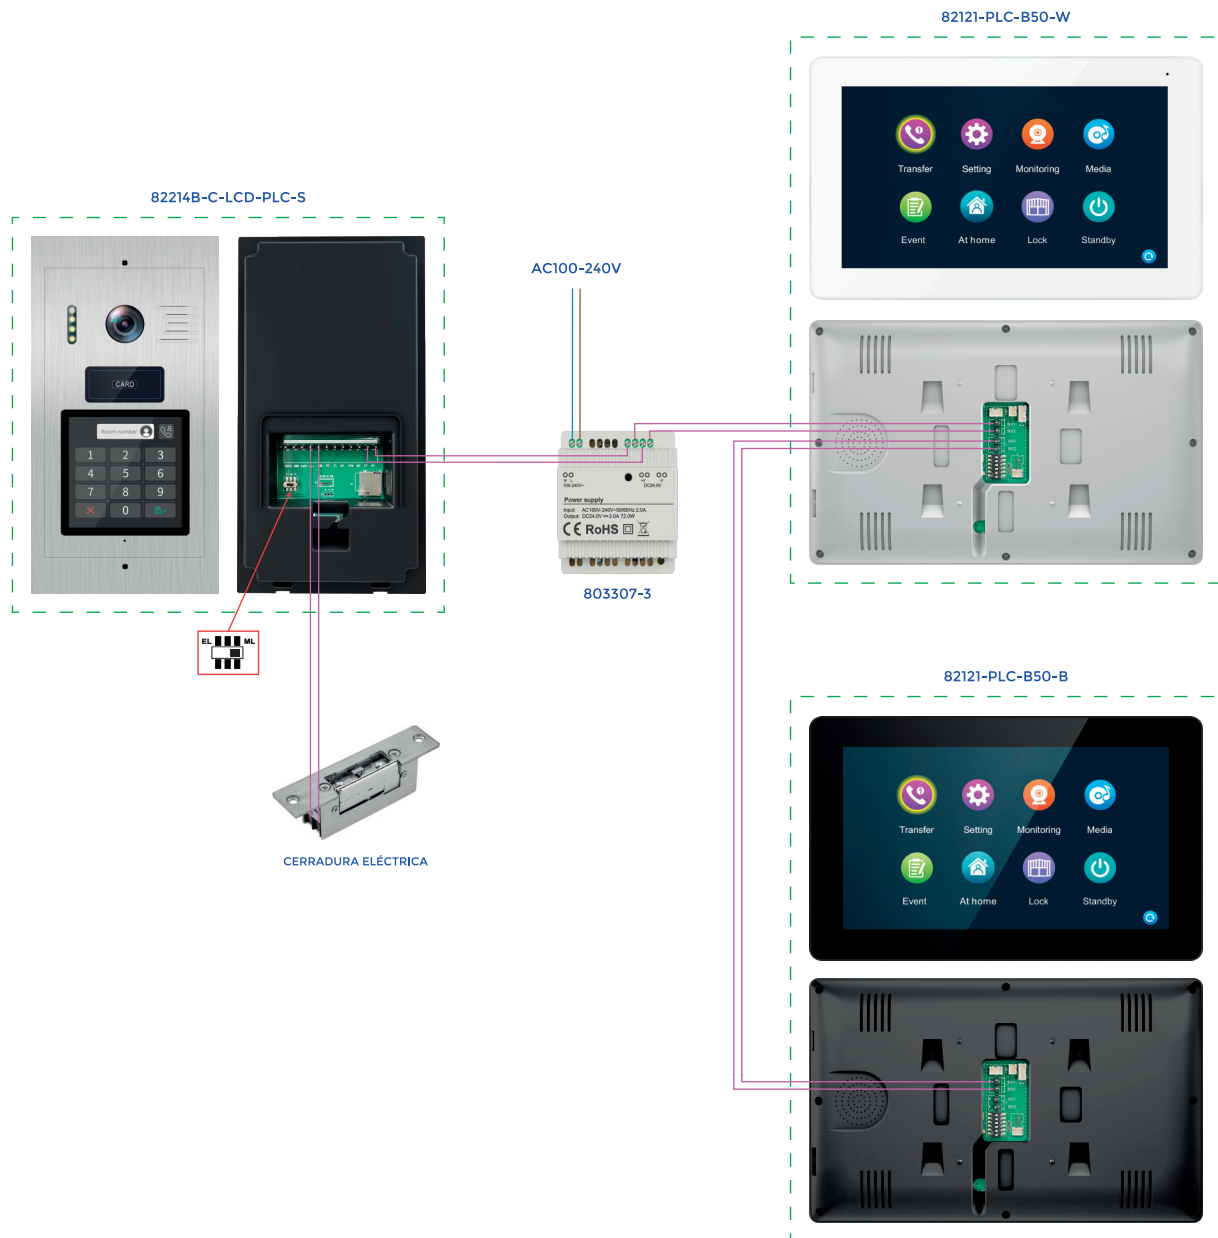



4 - Instalación básica para 2 viviendas con 1 monitor:

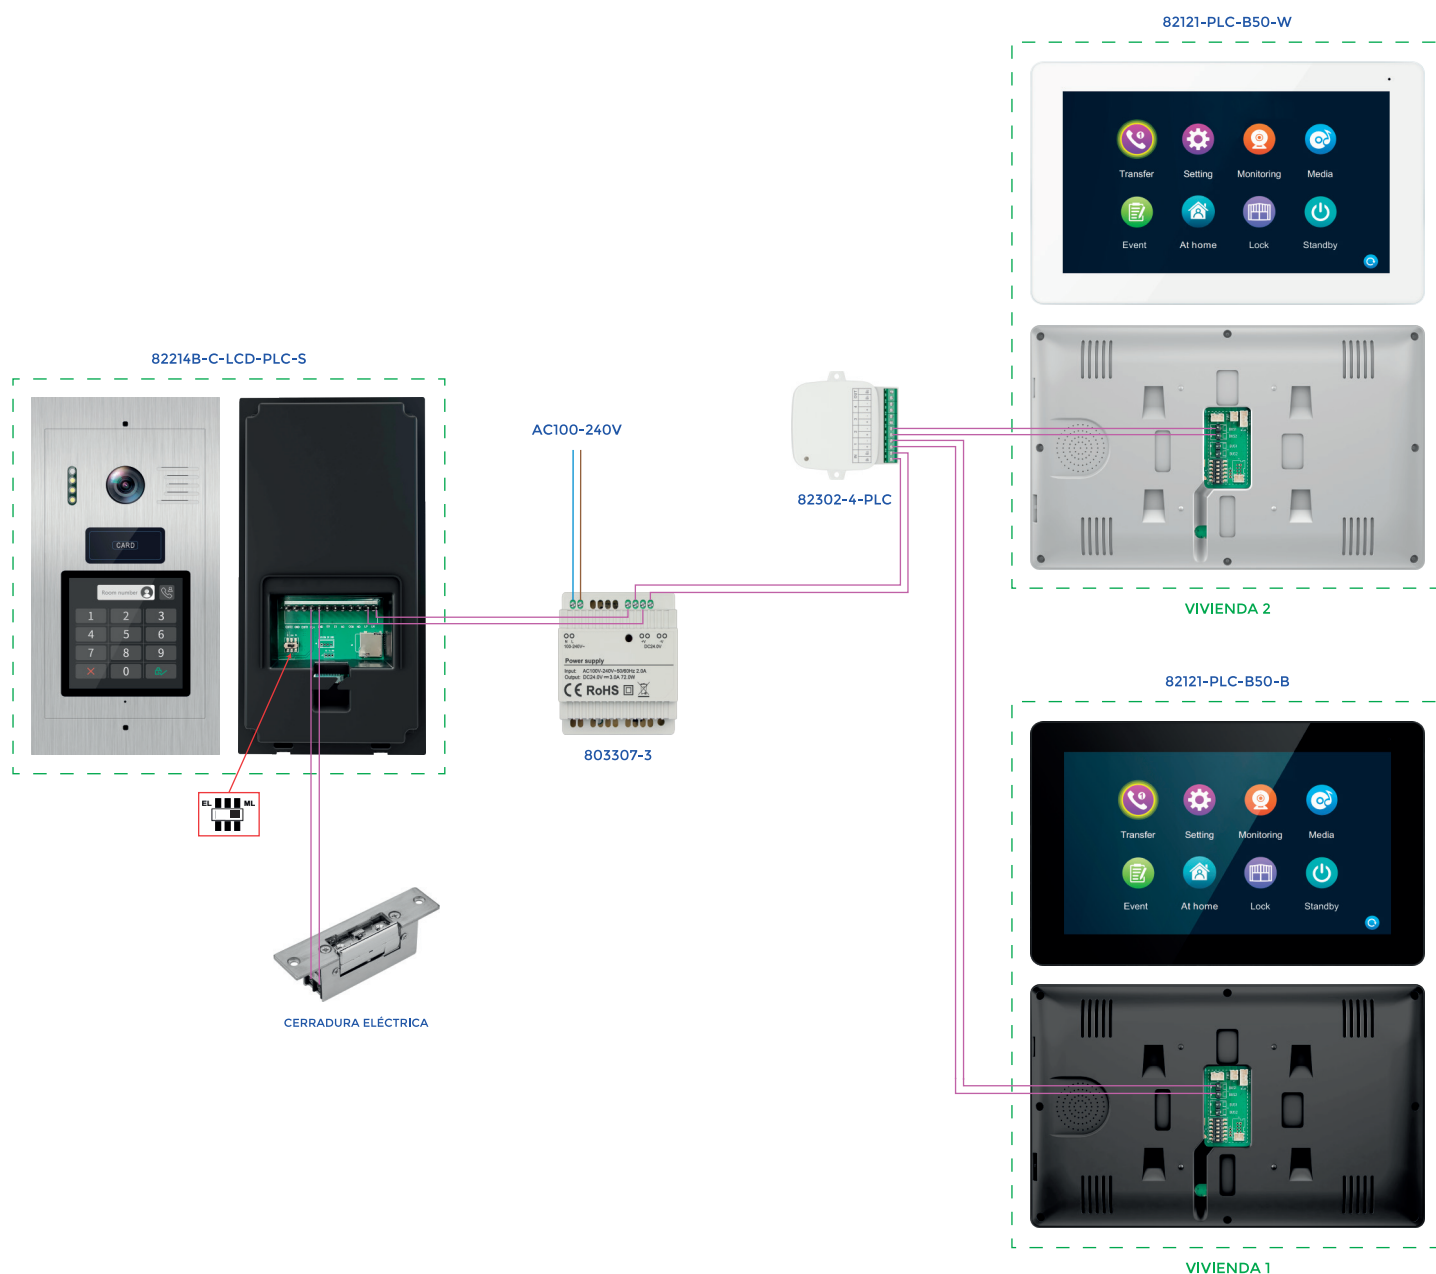



5 - Instalación básica de 4 a 12 viviendas con 1 monitor:

